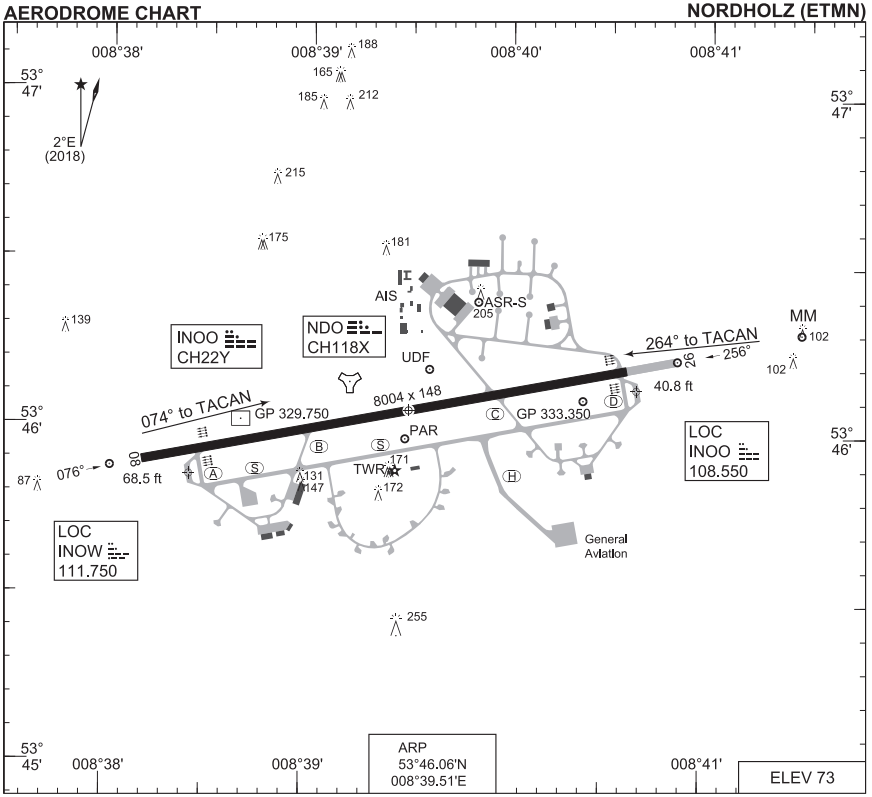

RWY	PCN	TORA	ASDA	TODA	LDA	PAPI		TDZE	THR PSN
08	86 F/A/W/T	8004	8004	8004	8004	3.0°		73	53°45.93'N 008°38.42'E
26	86 F/A/W/T	8004	8906	8906	8004	3.0°		64	53°46.19'N 008°40.60'E

NORDHOLZ TOWER 315.700 142.900
NORDHOLZ RADAR 356.125 129.850 278.350 376.125 SSR 4240 - 4247

	PROC. CRITERIA	RWY	GS	TCH	OTCH	RPI	CAT	MINIMA CRITERIA	MINIMA
PAR	TERPS	08	3.0°	43		751	ABCDE	TERPS	274 - 0.8 200 (200-0.8/1.2)
	TERPS	26	3.0°	68		1085	ABCDE	TERPS	267 - 0.8 200 (200-0.8/1.2)
	TERPS	079	3.0°				COPTER	TERPS	174 - 0.4 100 (100-0.4/0.8)
SRA	TERPS	08					AB C DE	TERPS	440 - 0.8 366 (400-0.8/1.6) 440 - 1.2 366 (400-1.2/1.6) 440 - 1.2 366 (400-1.2/2.0)
	TERPS	26					AB C DE	TERPS	420 - 0.8 353 (400-0.8/1.6) 420 - 1.2 353 (400-1.2/1.6) 420 - 1.2 353 (400-1.2/2.0)

CHANGE: ASR-S, TWY, OBST (303/18)

ZentrLuftOp 11 OCT 2018